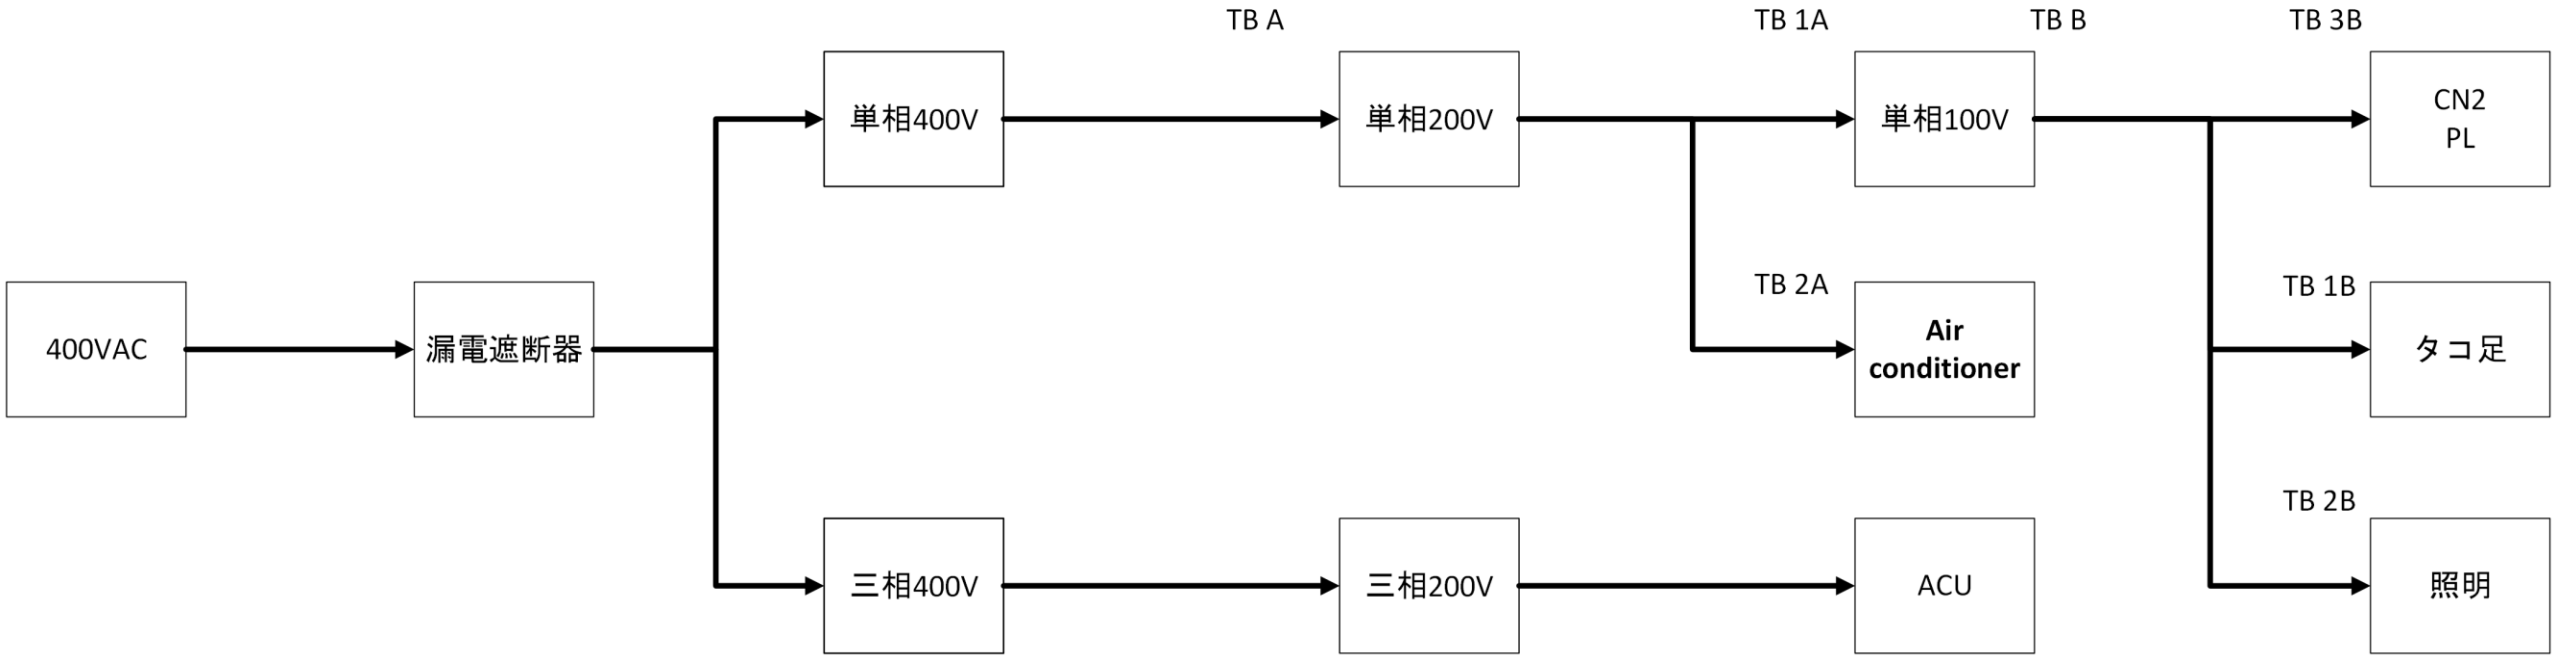
コンテナ中の配線確認

2026年8月18日

全体の配線


400VAC
漏電遮断器
単相400V
TB A
単相200V
TB 1A
単相100V
TB B
TB 3B
CN2
PL
TB 2A
Air
conditioner
TB 1B
タコ足
三相400V
三相200V
ACU
TB 2B
照明


CN1は400Vを入力している

CN2,PLはCN1を変換して
出力している。
（今は使用されていない）



三相400Vは三相200V

入力された400Vは
三相400Vと単相100Vに分かれる

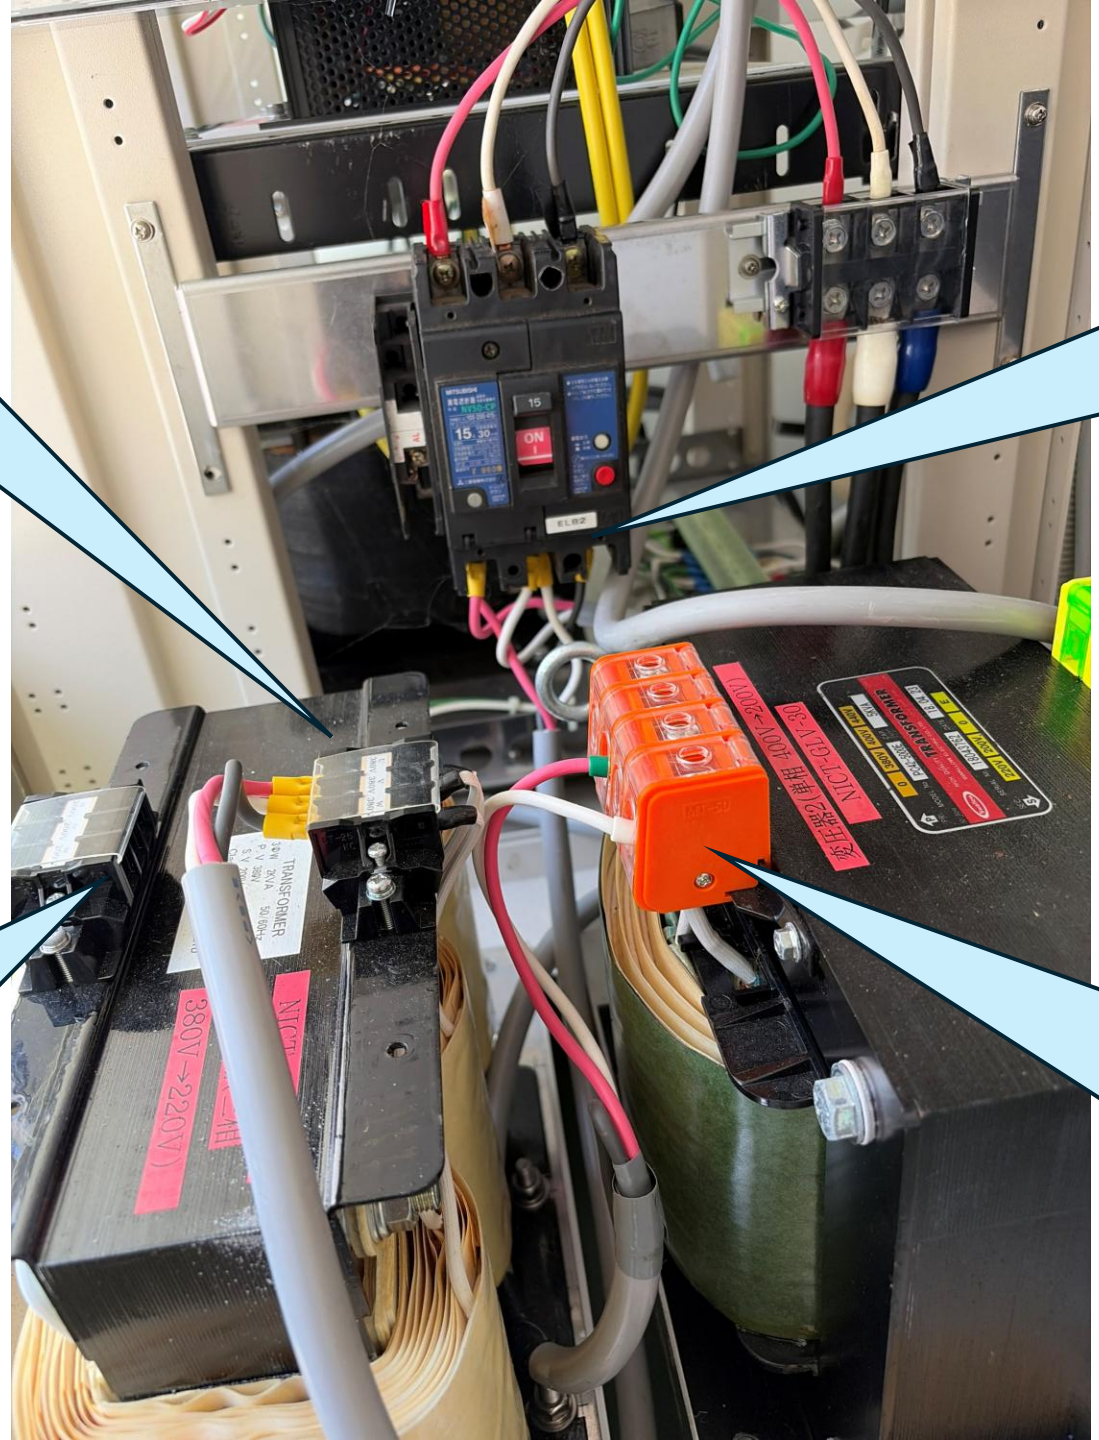


出力はACUの電源

単相400Vを単相200V

出力：TB 3B
太い線CN2
細い線PL

出力：TB 1B
タコ足
出力：TB 2B
照明

出力：TB 1A
単相200V→単相100V
出力：TB 2A
Airconditioner

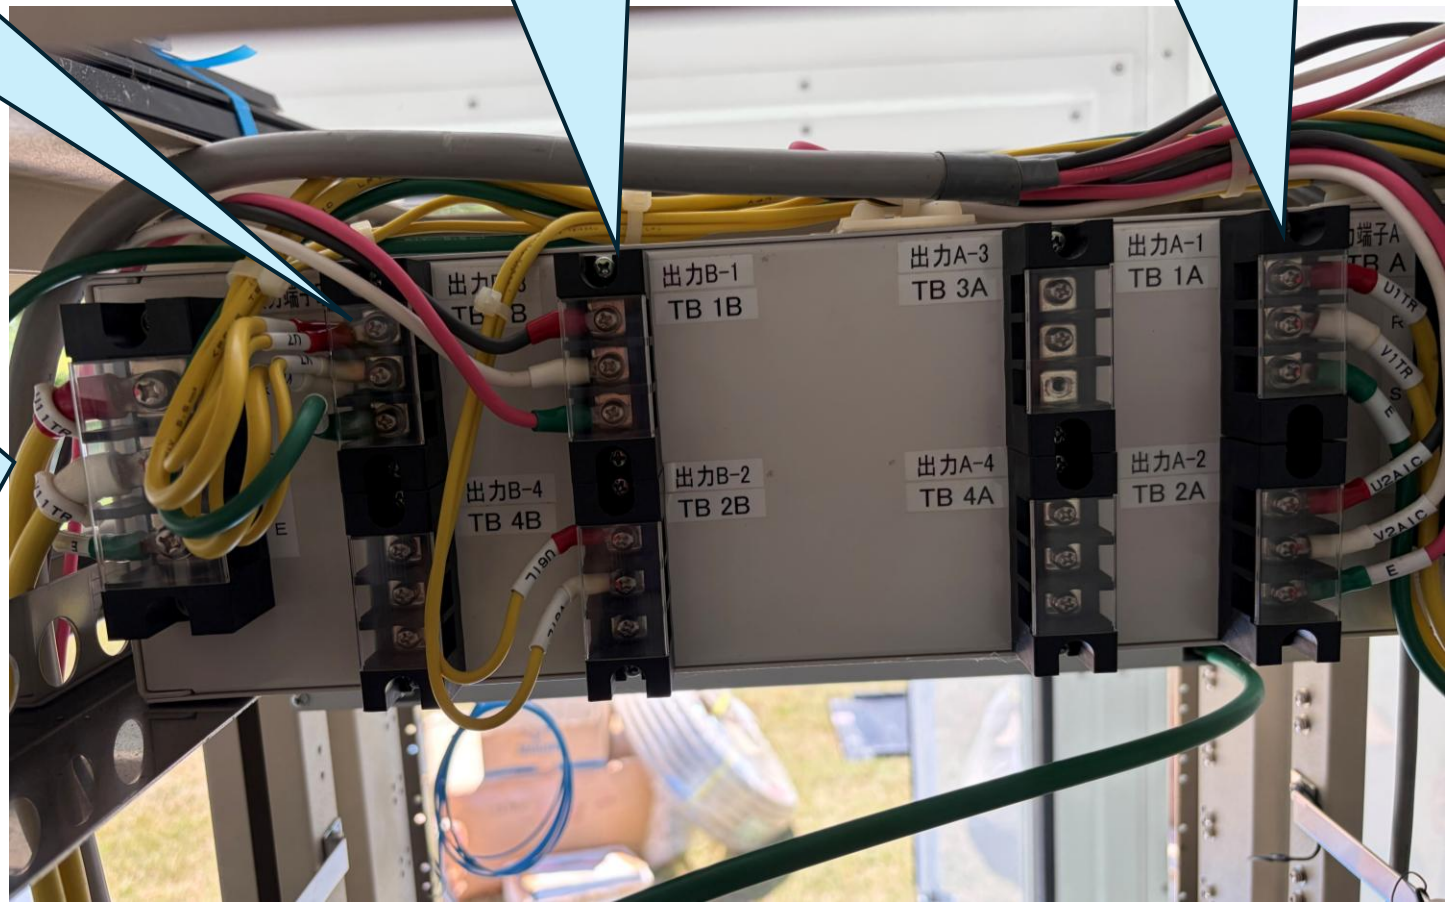

入力：TB A
単相200V

入力：TB B
単相100V

前ページの表側の写真


TB A
TB 1A
TB 2A
TB 1B
TB 2B
TB B
主幹
AC200V
トランス
空調機
Not Used
電源架
照 明
Not USED
主幹
AC100V
CIRCUIT BREAKER
NE62C
60AF
60A
30A
20A
2P2E
15A
CIRCUIT BREAKER
NE52C
50AF
50A
④
200VAC NFB
③
200V-100V Transfomer
③
200V Air Conditioner
電源操作
①
100AC OUTLET
①
100VAC Light
②
100VAC NFB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24